


«Hausanschluss (Tiefbau)» Merkblatt

Variante 1: Hausanschluss mit Aussenzählerkasten

Es ist darauf zu achten, dass das Kabelschutzrohr (PE80) entwässert wird, damit kein Wasser in das Gebäude eindringt. Für die Rohrverlegung sowie für die Entwässerung der Anlage ist der Bauherr bzw. der zuständige Architekt verantwortlich. Die Einbauhöhe „EH“ von min. 50 cm bis max. 130 cm ist beim Aussenzählerkasten einzuhalten. Die Grösse des Aussenzählerkastens ist nach Anzahl Zähler und Empfängerplätze bestimmt und wird durch die zuständige Elektroinstallationsfirma nach den gültigen Werkvorschriften bestellt und montiert. Die Eingangsklemmen der Anschlussüberstrom-unterbrecher bilden die Eigentumsgrenze zwischen Netzbetreiber und Eigentümer.

Die Mollet Energie AG kann bei Nichtbefolgung dieser Weisungen nicht haftbar gemacht werden.

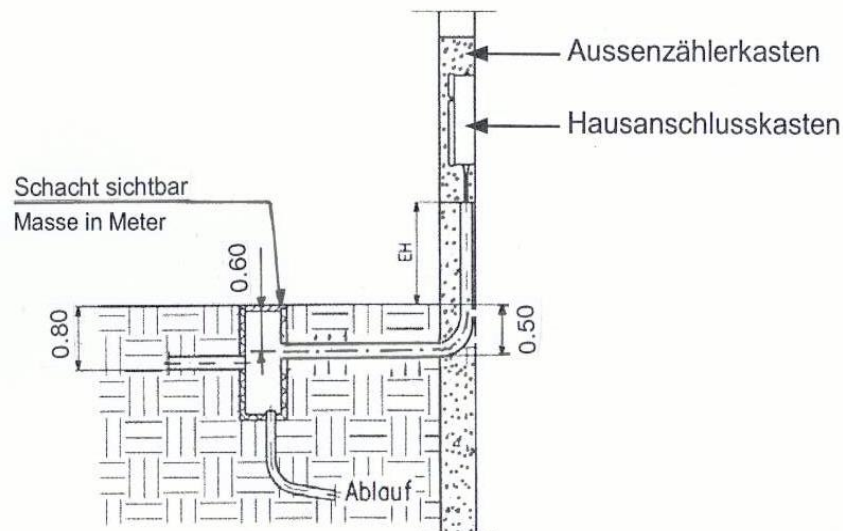

Variante 2: Hausanschluss mit Fernablesung

Es gelten die gleichen Bestimmungen wie unter Variante 1 beschrieben.

Für die Gebäudeeinführung ist ein mit Quarzsand umhülltes Einführungsrohr zu verwenden (Symalit Art.-Nr. 5069, 5600 Lenzburg, Tel. 062 885 83 80).

